

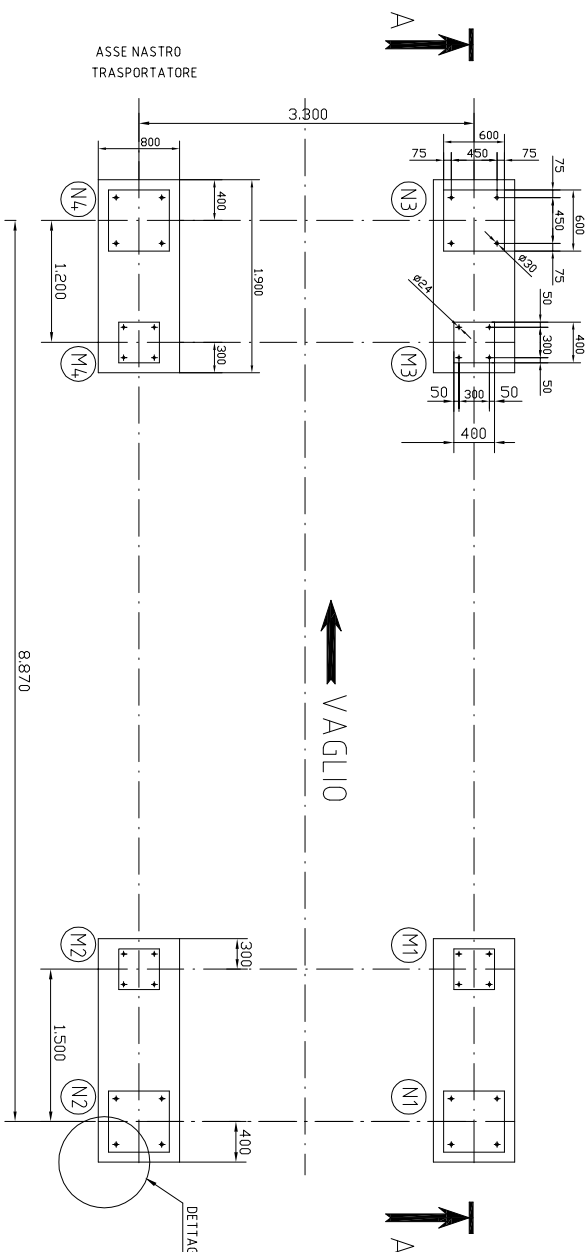


SEZIONE A-A

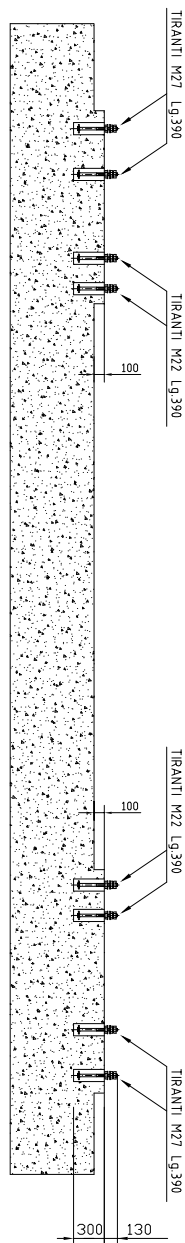

PIANTA APPOGGI



SECONDARIO -									
CINQUE IN KN									
TIPO DI VERIFICA	N 1	N 2	N 3	N 4	M 1	M 2	M 3	M 4	
a) statica	66,5	66,5	66,2	66,2	38,1	38,1	4,1	4,1	
b) dinamica	16,6	16,6	16,5	16,5	9,5	9,5	1	1	
c) Az. sismica orizz.	33	35	29	29	35	35	29	29	
d) Az. sismica vertic.	118,1	118,1	111,7	111,7	82,6	82,6	34,1	34,1	
e) Az. sismica vertic.	16,6	16,6	16,5	16,5	0	0	0	0	
a + b + d	99,7	99,7	99,2	99,2					

Ipotesi di calcolo

- La spia orizz. dovuta all'inclinazione dell'asse tamburo di 4° è sopportata dal sostegno anteriore.
- Nel calcolo si è sempre considerato il tamburo caricato del materiale per il 25 % del volume totale del tamburo.
- Per il sisma si è considerato un coefficiente di intensità sismica $C_{s12-2} = 0,1$ per le azioni sismiche orizzontali e $C_{s12-2} = 0$ per le azioni sismiche Verticali (considerando i carichi dinamici).



S.A.P.N.A. SPA
 Sistema Anidride Protossolfo di Napoli S.p.A. e consorzio

COMUNE DI TUORNO (NA)

**LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI LAMINI
 TRASPIRANTI PER VASCO SECONDARIO CERRAMENTI
 PRESSO LO STABILIMENTO**

CANTIERISTICA	MATERIALE	MISURA	UNITA' DI MISURA	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	OBSERVAZIONI
17	VASCO SECONDARIO T1/23 RS 202					
	FONDAMENTI					
120						

PROGETTO: _____

DATA: _____

Ing. Antonio Abbate

Ing. Antonio Abbate